




Puslapis 1 / 2


⚠ Rekomenduojamas mažas oro srautas yra už leistino diapazono

⚠ Rekomenduojamas didelis oro srautas yra už leistino diapazono

Tiekimo - Našumo kreivės

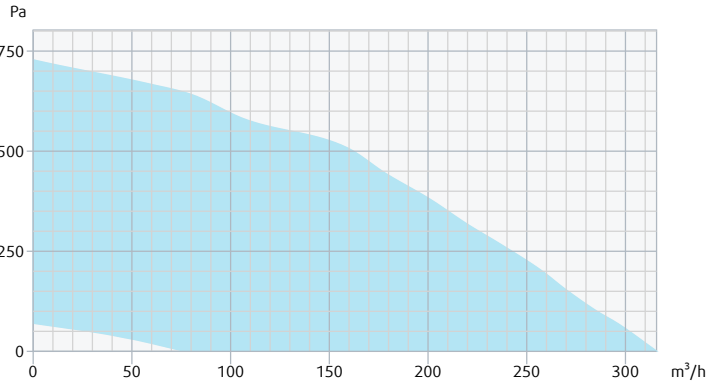

Ištraukimas - Našumo kreivės

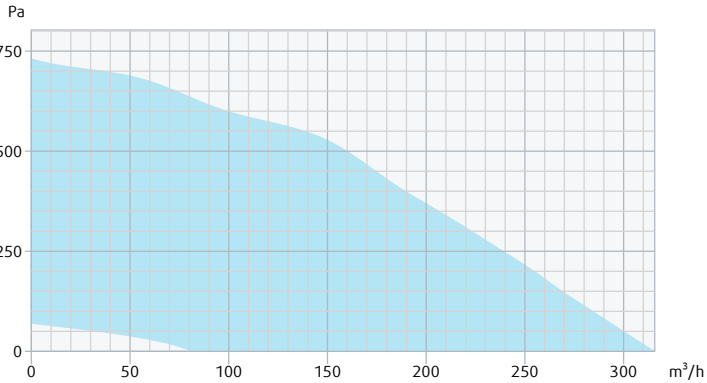

Vienetas	Tiekimo	Ištraukimas
Oro tankis	1,204 kg/m ³	
	Vasara	Žiema
Tiekiamo oro temperatūra	-	-20,0 °C

Accessories

- CB 125-0,6 230V/1 kanal. šild. (5289)
- CB 125-1,8 230V/1 kanal. šild. (5377)
- CEC Cable w/plug 15m (306594)
- CVVX 125 Combi grille, black (26421)
- CWK 125-3-2,5 kanal. auš. (30021)
- FK 125 apkaba (1608)
- jungtis Ø 125/1,0 (2556)
- KNX Modbus Gateway (380121)
- LDC 125-600 triukšmo slop. (5190)
- Modbus RTU to TCP gateway (454345)
- Preheater KIT 230V (142852)
- PSS20 transformatorius 24V (202692)
- PTC - DN125 - 1.2 kW (215133)
- RMK-T (153548)
- RVAZ4 24A Pavara 0-10V (9862)
- SAVE LIGHT Black (319119)
- SAVE TOUCH Black (138078)
- SAVE Wall Mounted Kit (140736)
- SPI-125 C Iris Sklendė (6751)
- Systemair-1 CO2 duct sensor (14906)
- Systemair-E CO2 sensor (14904)
- TUNE-R-125-3-M1 (311938)
- TUNE-R-125-3-M2 (311948)
- TUNE-R-125-3-M4 (311968)
- TUNE-R-125-3-M5 (311978)
- VAV/CAV conversion kit (140777)
- VBC 125-3 vand. kaloriferis (9839)
- ZTR 15-0,6 trieigis vožt. (6573)
- ZTV 15-0,6 dveigis vožt. (6571)

- CB 125-1,2 230V/1 kanal. šild. (5290)
- CEC Cable w/plug 12m (24782)
- CEC Cable w/plug 6m (24783)
- CVVX 125 Combi grille, white (26422)
- Duct sensor -30-70C (211524)
- Gateway Modbus RTU to TCP/IP (462985)
- jutiklis/IR24-P (6995)
- KRM-X-1 (237979)
- LDC 125-900 triukšmo slop. (5191)
- PF VTC 200 - 1 STD kit (398081)
- Pressure guard with pitot tube (212987)
- PTC - DN125 - 0.8 kW (215132)
- RMK (153549)
- RS-24V (159484)
- SAVE CONNECT 2.0 (399999)
- SAVE LIGHT White (319118)
- SAVE TOUCH White (138077)
- SPI-125 C Iris Sklendė (6751)
- Surface sensor -30-150C (211523)
- Systemair-E CO2 RH Temperature (211522)
- TG-R5/NTC10-01 (211525)
- TUNE-R-125-3-M1 (311938)
- TUNE-R-125-3-M2 (311948)
- TUNE-R-125-3-M5 (311978)
- USB-Nano-485 (282047)
- VBC 125-2 vand. kaloriferis (5457)
- ZTR 15-0,4 trieigis vožt. (9670)
- ZTV 15-0,4 dveigis vožt. (9829)

Dokumentai

- Aptarnavimo ir priedų montavimo instrukcija
- Commissioning record
- Control panel installation quick guide
- Disassembly guide
- Energy label placement quick guide
- Modbus parametrų sąrašas (Anglų k.) 2026-08-24
- Montavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcija
- SAVE CONNECT 2.0 instrukcija
- Schematic layout of components
- Technical fiche
- Wiring diagram