




Gaivus ir švarus oras kiekvienuose namuose

[Daugiau informacijos rasite mūsų internetiniame kataloge](#)

Techniniai parametrai

Įrenginys		
Dažnis	50;60	Hz
Nominali įtampa	230	V
Fazės	1~	
Rekomenduojamas saugiklis	10 A	
Apsaugos klasė	IP24	
Valdymo tipas	Tolygus	
Produkto tipas	Rekuperatorius	
Temperatūra	-15 40	°C
Variklio tipas	EC	
Tiekiamo oro ventiliatorius		
El. galia (P1), tiekiamo oro ventiliatorius	85	W
Tiekiamo oro filtras		
Oro tiekimo filtras	ePM1 60%	
Ištraukiamo oro ventiliatorius		
El. galia (P1), ištraukiamo oro ventiliatorius	85	W
Ištraukiamo oro filtras		
Oro ištraukimo filtras	ePM10 50%	
Šildytuvas		
Šildytuvo tipas	Šildytuvo nėra	
Šilumokaitis		
Šilumokaitis	Priešpriešinis srautas	
Šilumokaičio tipas	Entalpinis	
Kita		
Ventiliatoriaus valdymas	Tolygus įtampos valdymas	
Monatavimo tipas	Vertikalus	
Oro tiekimo pusė	Kairė	
Spalvotas korpusas		
Spalvotas korpusas	Baltas	
Korpuso spalva, RAL	RAL 9010	
Išmatavimai ir svoriai		
Svoris	72	kg
ERP		
Bazinio įrenginio energetinė klasė	A	
Bazinio įrenginio su priedais energetinė klasė	A	

Išmatavimai

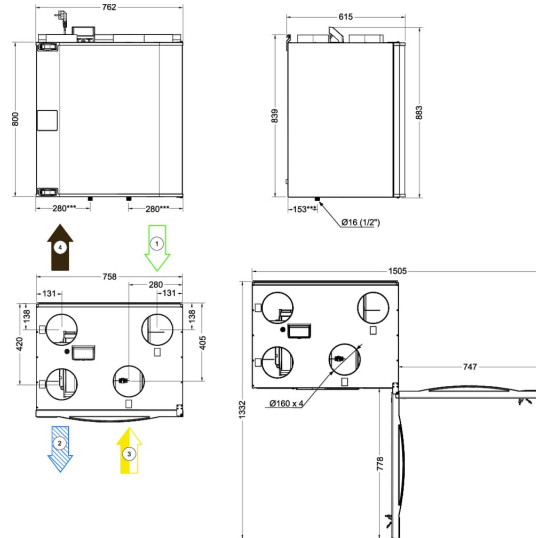


*** Drenažo jungtis

- 1 Lauko oras
- 2 Tiekiamas oras
- 3 Ištraukiamas oras
- 4 Šalinamas oras


⚠ Rekomenduojamas mažas oro srautas yra už leistino diapazono

⚠ Rekomenduojamas didelis oro srautas yra už leistino diapazono

Tiekimo - Našumo kreivės

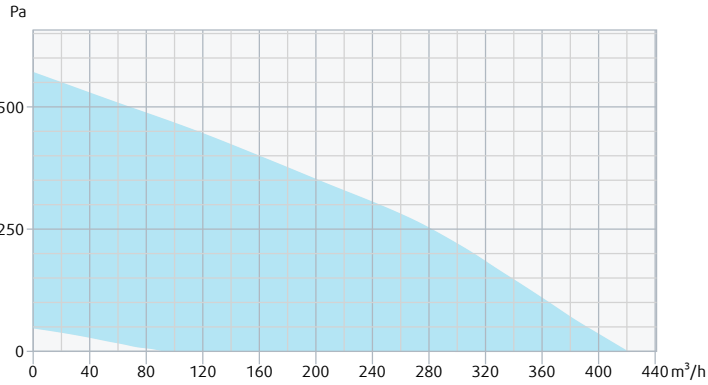

Ištraukimas - Našumo kreivės

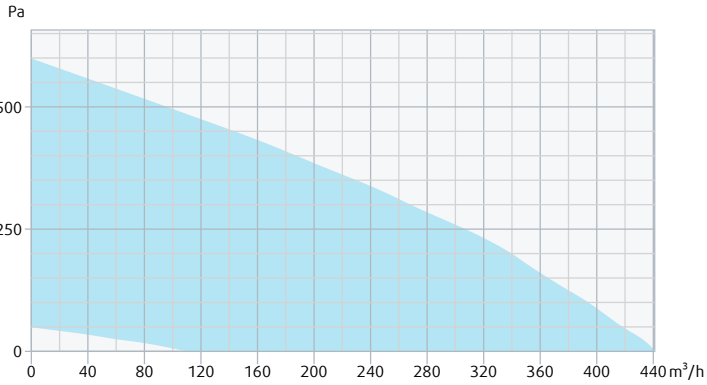

Vienetas	Tiekimo	Ištraukimas
Oro tankis	1,204 kg/m ³	
	Vasara	Žiema
Tiekiamo oro temperatūra	-	-20,0 °C

Accessories

- CB 160-1,2 230V/1 kanal. šild. (5291)
- CB 160-2,7 230V/1 kanal. šild. (5382)
- CEC Cable w/plug 15m (306594)
- CVVX 160 Combi grille, black (25394)
- CWK 160-3-2,5 kanal. auš. (30022)
- ELB VTC 300 L 1670W (139312)
- Gateway Modbus RTU to TCP/IP (462985)
- jutiklis/IR24-P (6995)
- KRM-X-1 (237979)
- LDC 160-900 triukšmo slop. (5193)
- PF VTC 300 STD kit (317699)
- Pressure guard with pitot tube (212987)
- RMK (153549)
- RS-24V (159484)
- SAVE CONNECT (323606)
- SAVE LIGHT Black (319119)
- SAVE TOUCH Black (138078)
- SAVE Wall Mounted Kit (140736)
- Surface sensor -30-150C (211523)
- Systemair-E CO2 RH Temperature (211522)
- TG-R5/NTC10-01 (211525)
- TUNE-R-160-3-M2 (311949)
- TUNE-R-160-3-M5 (311979)
- VAV/CAV conversion kit (140777)
- VBC 160-3 vand. kaloriferis (9840)
- ZTR 15-0,6 trieigis vožt. (6573)
- ZTV 15-0,6 dveigis vožt. (6571)

- CB 160-2,1 230V/1 kanal. šild. (5292)
- CEC Cable w/plug 12m (24782)
- CEC Cable w/plug 6m (24783)
- CVVX 160 Combi grille, white (25396)
- Duct sensor -30-70C (211524)
- FK 160 apkaba (1610)
- jungtis Ø 160/1,0 (2558)
- KNX Modbus Gateway (380121)
- LDC 160-600 triukšmo slop. (5192)
- Modbus RTU to TCP gateway (454345)
- Preheater KIT 230V (142852)
- PSS20 transformatorius 24V (202692)
- RMK-T (153548)
- RVAZ4 24A Pavara 0-10V (9862)
- SAVE CONNECT 2.0 (399999)
- SAVE LIGHT White (319118)
- SAVE TOUCH White (138077)
- SPI-160 C Iris Sklendė (6753)
- Systemair-1 CO2 duct sensor (14906)
- Systemair-E CO2 sensor (14904)
- TUNE-R-160-3-M1 (311939)
- TUNE-R-160-3-M4 (311969)
- USB-Nano-485 (282047)
- VBC 160-2 vand. kaloriferis (5458)
- ZTR 15-0,4 trieigis vožt. (9670)
- ZTV 15-0,4 dveigis vožt. (9829)

Dokumentai

- Aptarnavimo ir priedų montavimo instrukcija
- Commissioning record
- Control panel installation quick guide
- Disassembly guide
- Electrical diagrams for accessories
- Energy label placement quick guide
- Modbus parametrų sąrašas (Anglų k.) 2026-08-24
- Montavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcija
- SAVE CONNECT 2.0 instrukcija
- Schematic layout and description of components
- Technical fiche
- Wiring diagram