



Gaivus ir švarus oras kiekvienuose namuose

[Daugiau informacijos rasite mūsų internetiniame kataloge](#)

Techniniai parametrai

Įrenginys		
Dažnis	50;60	Hz
Nominali įtampa	230	V
Fazės	1~	
Rekomenduojamas saugiklis	10 A	
Apsaugos klasė	IP24	
Valdymo tipas	Tolygus	
Produkto tipas	Rekuperatorius	
Temperatūra	-20 į 40	°C
Tiekiamo oro ventiliatorius		
El. galia (P1), tiekiamo oro ventiliatorius	86	W
Tiekiamo oro filtras		
Oro tiekimo filtras	ePM1 60%	
Ištraukiamo oro ventiliatorius		
El. galia (P1), ištraukiamo oro ventiliatorius	86	W
Ištraukiamo oro filtras		
Oro ištraukimo filtras	ePM10 50%	
Šildytuvas		
Šildytuvo tipas	Elektros	
Pirminis pašildytuvas		
Tiekiamas galingumas, šildymo sekcija	1	kW
Šilumokaitis		
Rotoriaus pavara	Kintamas greitis	
Šilumokaitis	Rotacinis	
Kita		
Ventiliatoriaus valdymas	Tolygus įtampos valdymas	
Monatavimo tipas	Vertikalus	
Oro tiekimo pusė	Dešinė	
Spalvotas korpusas		
Spalvotas korpusas	Baltas	
Korpuso spalva, RAL	RAL 9010	
Išmatavimai ir svoriai		
Svoris	61	kg
ERP		
Bazinio įrenginio energetinė klasė	A	
Bazinio įrenginio su priedais energetinė klasė	A	
ErP atitiktis	ErP 2016;ErP 2018	


Išmatavimai

1	Lauko oras
2	Tiekiamas oras
3	Ištraukiamas oras
4	Šalinamas oras


⚠ Rekomenduojamas mažas oro srautas yra už leistino diapazono

⚠ Rekomenduojamas didelis oro srautas yra už leistino diapazono

Tiekimo - Našumo kreivės

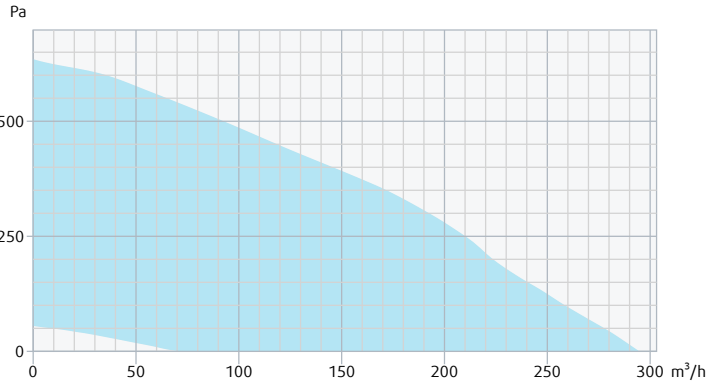

Ištraukimas - Našumo kreivės

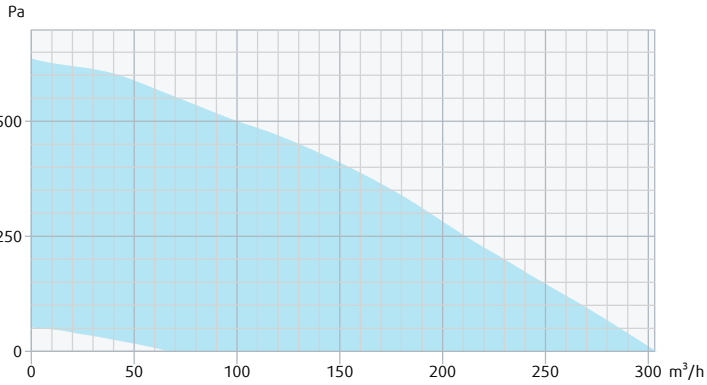

Vienetas	Tiekimo	Ištraukimas
Oro tankis	1,204 kg/m ³	
	Vasara	Žiema
Tiekiamo oro temperatūra	-	-20,0 °C

Accessories

- CB 125-0,6 230V/1 kanal. šild. (5289)
- CB 125-1,8 230V/1 kanal. šild. (5377)
- CEC Cable w/plug 15m (306594)
- CVVX 125 Combi grille, black (26421)
- CWK 125-3-2,5 kanal. auš. (30021)
- Duct sensor -30-70C (211524)
- Gateway Modbus RTU to TCP/IP (462985)
- jutiklis/IR24-P (6995)
- KRM-X-1 (237979)
- LDC 125-900 triukšmo slop. (5191)
- OG Ø 125 Black (486800)
- OG Ø 125 Zinc-Magnesium (487400)
- Preheater KIT 230V (142852)
- PSS20 transformatorius 24V (202692)
- PTC - DN125 - 1.2 kW (215133)
- RMK-T (153548)
- RVAZ4 24A Pavara 0-10V (9862)
- SAVE CONNECT 2.0 (399999)
- SAVE LIGHT White (319118)
- SAVE TOUCH White (138077)
- Siphon Set for SAVE Units (473791)
- SPI-125 C Iris Sklendė (6751)
- Systemair-1 CO2 duct sensor (14906)
- Systemair-E CO2 sensor (14904)
- TUNE-R-125-3-M1 (311938)
- TUNE-R-125-3-M2 (311948)
- TUNE-R-125-3-M4 (311968)
- TUNE-R-125-3-M5 (311978)
- VAV/CAV conversion kit (140777)
- VBC 125-3 vand. kaloriferis (9839)
- ZTR 15-0,6 trieigis vožt. (6573)
- ZTV 15-0,6 dveigis vožt. (6571)

- CB 125-1,2 230V/1 kanal. šild. (5290)
- CEC Cable w/plug 12m (24782)
- CEC Cable w/plug 6m (24783)
- CVVX 125 Combi grille, white (26422)
- Duct cover W VTR 150/K (19566)
- FK 125 apkaba (1608)
- jungtis Ø 125/1,0 (2556)
- KNX Modbus Gateway (380121)
- LDC 125-600 triukšmo slop. (5190)
- Modbus RTU to TCP gateway (454345)
- OG Ø 125 White (477990)
- PF VTR 150 STD kit (145777)
- Pressure guard with pitot tube (212987)
- PTC - DN125 - 0.8 kW (215132)
- RMK (153549)
- RS-24V (159484)
- SAVE CONNECT (323606)
- SAVE LIGHT Black (319119)
- SAVE TOUCH Black (138078)
- SAVE Wall Mounted Kit (140736)
- SPI-125 C Iris Sklendė (6751)
- Surface sensor -30-150C (211523)
- Systemair-E CO2 RH Temperature (211522)
- TG-R5/NTC10-01 (211525)
- TUNE-R-125-3-M1 (311938)
- TUNE-R-125-3-M2 (311948)
- TUNE-R-125-3-M5 (311978)
- USB-Nano-485 (282047)
- VBC 125-2 vand. kaloriferis (5457)
- ZTR 15-0,4 trieigis vožt. (9670)
- ZTV 15-0,4 dveigis vožt. (9829)

Dokumentai

- Aptarnavimo ir priedų montavimo instrukcija
- Commissioning record
- Control panel installation quick guide
- Disassembly guide
- Energy label placement quick guide
- EPD_178960_Systemair_SAVE_VTR_150_K_json
- EPD_178960_Systemair_SAVE_VTR_150_K_pdf
- Eurovent sertifikatas (Anglų k.)
- Modbus parametrų sąrašas (Anglų k.) 2026-08-24
- Montavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcija
- SAVE CONNECT 2.0 instrukcija
- Schematic layout and description of components
- Technical fiche
- Wiring diagram